

โครงการจัดหาพื้นยางสนามบาสเกตบอล 3 คน พร้อมอุปกรณ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1. พื้นยางสนามบาสเกตบอล 3 คน จำนวน 1 สนาม

1.1 พื้นสนามบาสเกตบอลเป็นพื้นพีวีซี (PVC) ผิวหน้าเคลือบด้วย PUR Protect หนาไม่ต่ำกว่า 6 – 8 มิลลิเมตร

1.2 ขนาดสนามพื้นที่แข่งขัน 15 X 28 เมตร และรวมพื้นที่ขอบสนาม เป็น 18 X 31 เมตร

1.3 เส้นสนามตามกฎกติกาสากล ตามมาตรฐานสากลและสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย  
รับรอง

1.4 สนามแบ่งออกเป็นสองข้างเท่ากัน ใช้แข่งขันได้ 2 สนาม

1.5 พื้นสนามได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาบาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA)

1.6 ผู้ขายที่ประกวดราคาได้จะต้องดำเนินการติดตั้งพื้นสนามบาสเกตบอลทั้งหมด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
เพิ่มเติม

1.7 รับประกันความชำรุดบกพร่องอย่างน้อย 2 ปี

2. อุปกรณ์ (ฐานบาสเกตบอล) จำนวน 2 แป้น

รายละเอียดเสาบาสเกตบอลพร้อมแป้นแบบไฮดรอลิค จำนวน 2 แป้น ดังนี้

2.1 โครงสร้าง เป็นเหล็กเหนียวรับแรงดึง เสาหลักมีขนาด 2"x4"x หนาไม่ต่ำกว่า 4.0 มม. ก้านบูม รับ  
แป้นบาสเกตบอล เป็นโครงเหล็กไม่ต่ำกว่า 4" x 4" พร้อมกระดูกโครงหลัง ขนาด 2" x 2" จับยึดแป้น  
บาสเกตบอล 5 จุด โครงสร้างฐานมีขนาดรวมไม่ต่ำกว่า 3 ฟุต x 6 ฟุต สูง 30 ซม. พร้อมทั้งถ่วงน้ำหนัก  
ด้านหลัง ไม่น้อยกว่า 400 กก.


2.2 ลูกล้อ มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 5"ขนาดหน้าตัด 1 3/4" ล้อเป็นเหล็กหล่อเหนียวพร้อมดรัม  
ลูกปืน 2 ด้าน หุ้มด้วยยาง NON-MAR POLYURETHANE พร้อมแกนล้อขนาดไม่ต่ำกว่า 1/2"

2.3 แป้น มีขนาด 42"x72" ใช้แผ่นอะคริลิคหนา 15 มม. เสริมโครงด้านในด้วยเหล็กฉากชนิดหนา ไม่  
ต่ำกว่า 5 มม. หุ้มขอบด้วยอลูมิเนียมอย่างหนาไม่ต่ำกว่า 3 มม. พร้อมหุ้มขอบด้านใต้ด้วยโฟม ชนิดเหนียว  
เพื่อป้องกันอันตรายตามมาตรฐาน



2.4 ห่วงและเน็ต ห่วงเป็นห่วงชนิดโหนดตัวได้ด้วยระบบสปริงด้านใน ขนาดมาตรฐานแข่งขันพร้อมเน็ตยึด  
ติดกับตัวแป้นด้วยน็อต 4 ตัว

2.5 ระบบไฮดรอลิค เป็นระบบไฮดรอลิคไฟฟ้า ขนาด 1 แรงม้า, 220 V ปรับด้วยวาล์ว หรือปุ่มควบคุม

2.6 เบาะกันกระแทก เบาะด้านหน้าหนา 4" ด้านข้าง 2" เนื้อโฟมเป็นโฟมเนื้อแน่น หุ้มทับด้วย VINYL  
ชนิดหนา

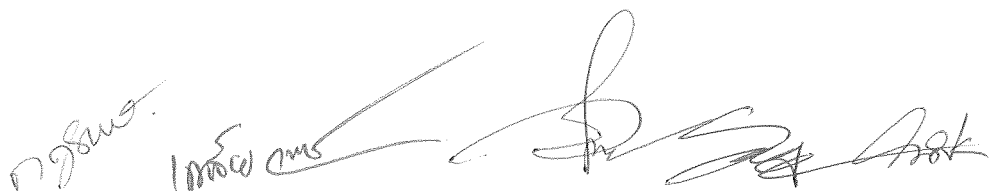


รูปประกอบพื้นสนามบาสเกตบอล 3 คน

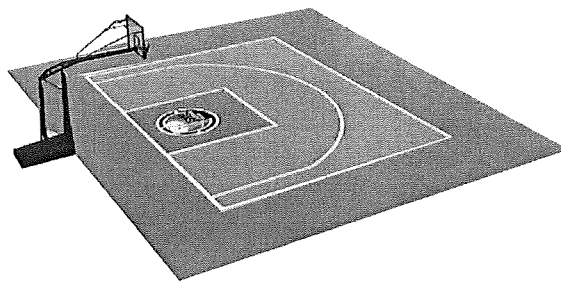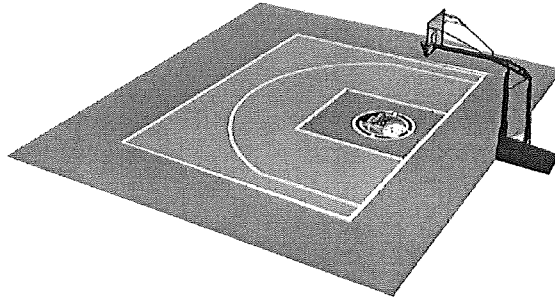

หมายเหตุ : รูปประกอบข้างต้นใช้สำหรับอ้างอิงรูปทรงครุภัณฑ์เท่านั้น

รูปประกอบอุปกรณ์ฐานบาสเกตบอล

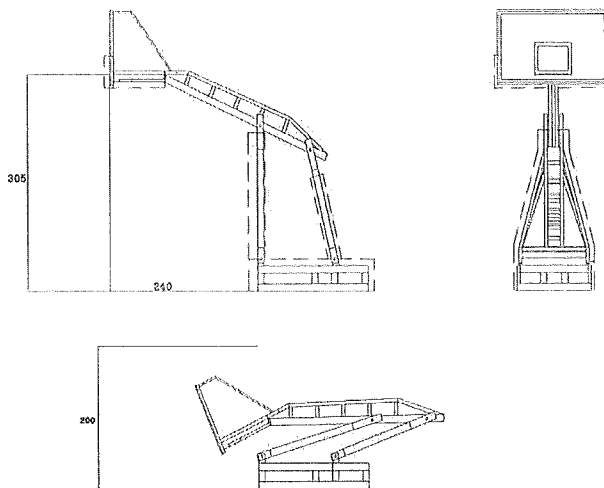

หมายเหตุ : รูปประกอบข้างต้นใช้สำหรับอ้างอิงรูปทรงครุภัณฑ์เท่านั้น

นางสาว 105 พ อม 